


CONCURSO PÚBLICO Nº 1900323

EMPREITADA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NOS EDIFÍCIOS SEDE E CSTLS

ESCLARECIMENTOS DAS PEÇAS Nº 001

Na sequência da visita aos locais onde será realizada a empreitada surgiram dúvidas na interpretação do Caderno de Encargos, e consultado o projetista, procede-se à prestação dos esclarecimentos nos termos do art.º 50º do CCP, dentro do prazo fixado no Programa do Concurso:

QUESTÃO 1: No Lote 1, as Plantas constantes no Caderno de encargos, identifica a localização da instalação dos equipamentos no interior do edifício. No entanto, verificou-se que a sua localização em algumas salas, o equipamento será instalado na camara do estore, impossibilitando a sua instalação. A título de exemplo, apresenta-se seguidamente a Planta do Piso 2.

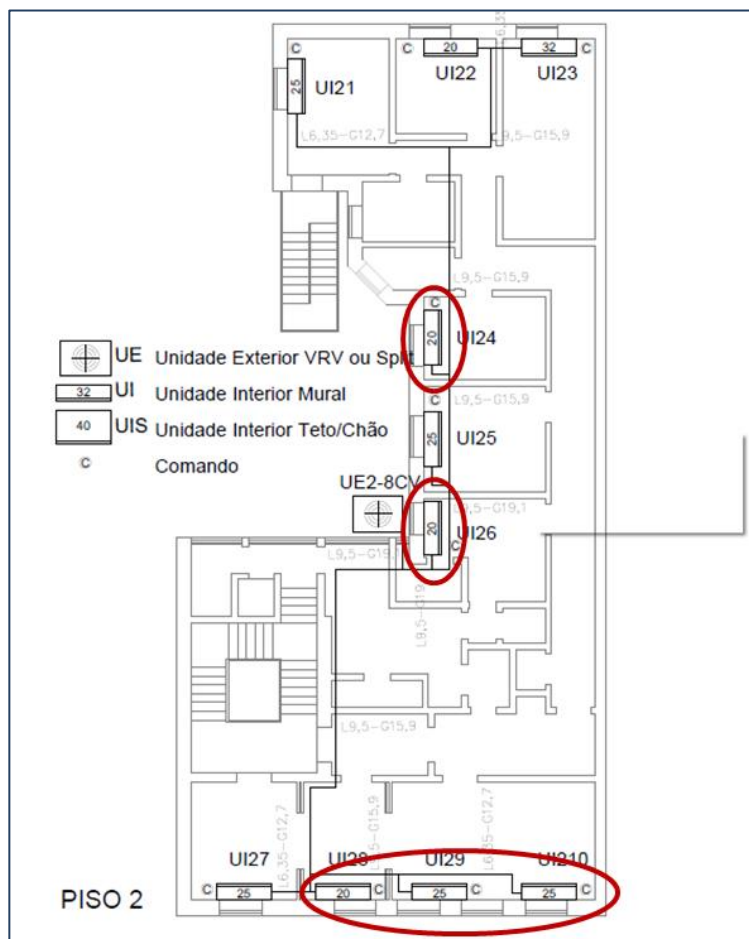

ESCLARECIMENTO 1: Os equipamentos foram representados nos locais onde as suas funções serão as mais aconselhadas, se por acaso não poderem ser colocados nesses locais, pelos motivos mais variáveis que se possam imaginar ou constrangimentos de qualquer espécie, em obra far-se-ão as correções necessárias.

Serviço: IPST, IP Serviços Centrais

Morada: Avenida Miguel Bombarda, 6 1000-208 Lisboa


T +351 210063046

F +351 217921070

@ diripst@ipst.min-saude.pt

www.ipst.pt

QUESTÃO 2: Verificou-se que na sala dos servidores (Piso 2) não consta equipamentos de ar condicionado a instalar. É para ser assim?

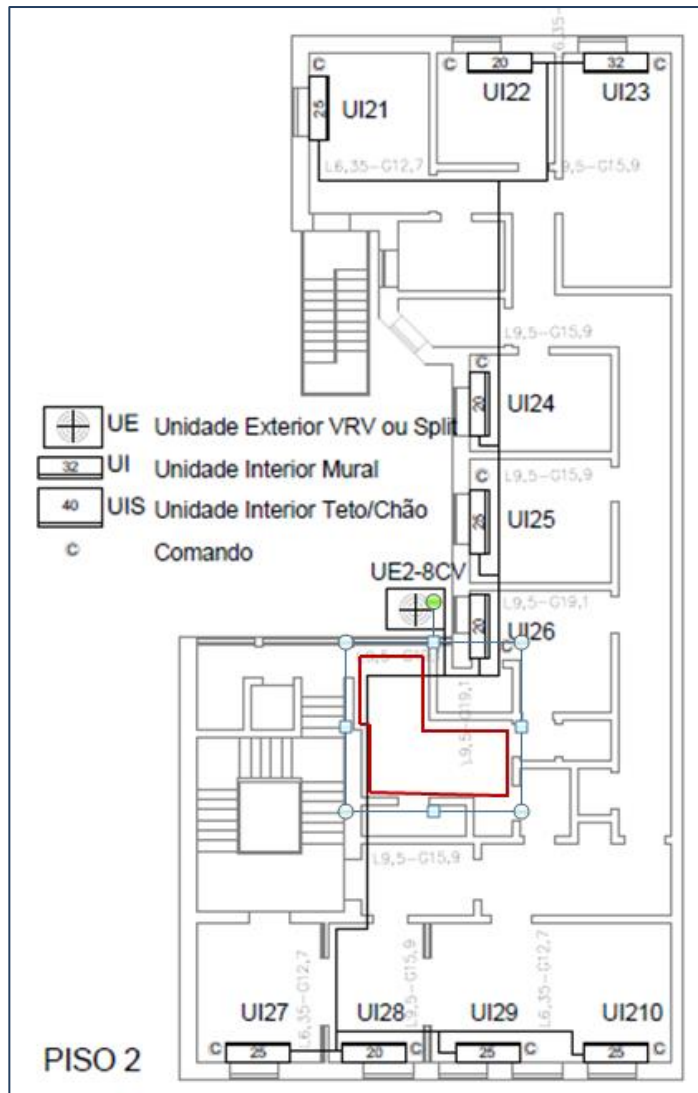

ESCLARECIMENTO 2: Efetivamente o equipamento da sala dos servidores foi retirado do projeto por questões económicas, ficando para depois, com o decorrer da obra, se analisar qual dos equipamentos retirados, se pode colocar na sala referida.

IPST, IP, 09 de junho de 2023

O SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO

Serviço: IPST, IP Serviços Centrais
Morada: Avenida Miguel Bombarda, 6 1000-208 Lisboa
T +351 210063046 F +351 217921070
www.ipst.pt

@diripst@ipst.min-saude.pt

IMP.8.8